



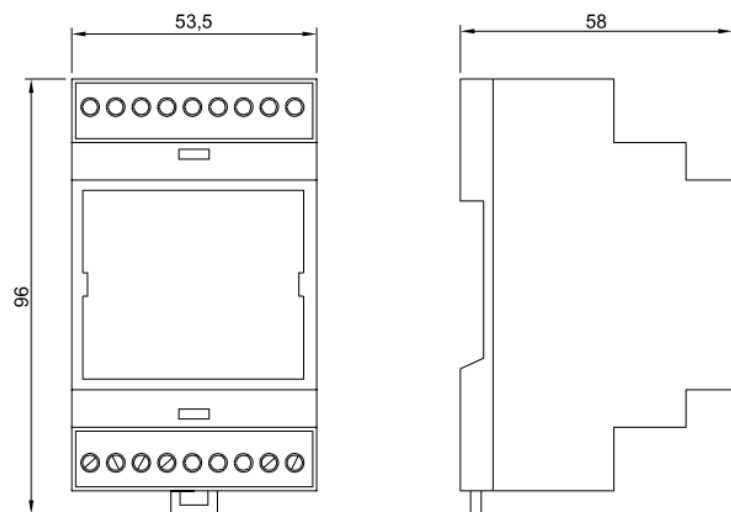

Схемы включения модуля питания типа МИРТ-212

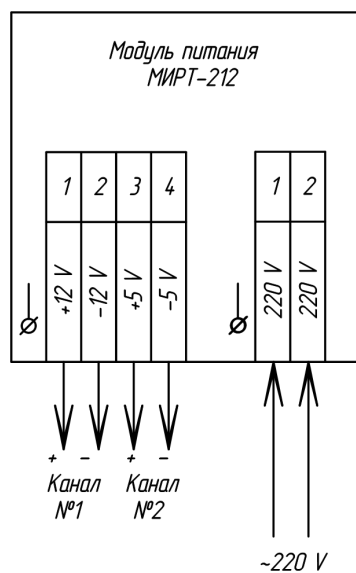

Модуль питания

типа МИРТ-212

Паспорт

МИРТ.426489.006ПС




1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Модуль питания типа МИРТ-212 (далее модуль питания) предназначен для питания постоянным стабилизированным напряжением различных устройств входящих в комплекс устройств телемеханики для радиосбора данных МИРТ1, предназначенного для учета потребления энергоресурсов, описание которого приведено в руководстве по эксплуатации МИРТ.424358.001РЭ «Комплекс устройств телемеханики для радиосбора данных МИРТ1».

1.2 Основные технические данные модуля питания приведены в таблице 1.

Наименование характеристики	Значение
Номинальное напряжение питания (фазное), В	220
Выходное напряжение, В канал №1 канал №2	+12 В, нестабилизированное +5В±5%, стабилизированное
Номинальное напряжение питания (фазное), В	220 В
Полная потребляемая мощность, ВА, не более	8,00
Габаритные размеры, мм, не более	115x115x50
Масса, кг, не более	1,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, °С Относительная влажность, %, не более	У1 от минус 40 до 70 98 (при 25 °С)
Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч	15 120000

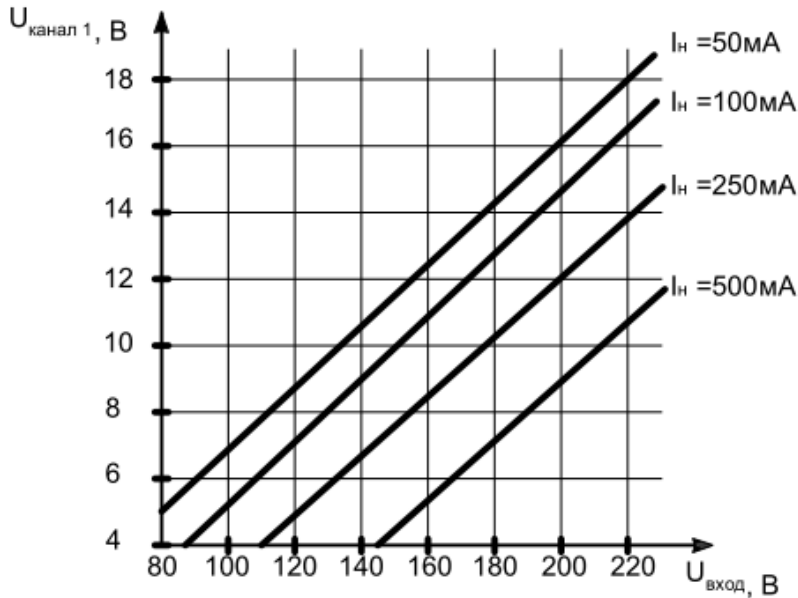

Зависимость нестабилизированного напряжения от входного напряжения и тока нагрузки

2 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие модуля питания требованиям технических условий ТУ4232-001-79995782-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации модуля питания - 12 месяцев со дня ввода в промышленную эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

2.3 Гарантийный срок хранения модуля питания у потребителя в упаковке изготовителя до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня отгрузки в условиях хранения при температуре от 5 до 40°С, в том числе не более 6 месяцев в условиях хранения при температуре от минус 50 до 70°С.

2.4 Предприятие - изготовитель (поставщик) гарантирует безвозмездную замену или ремонт модуля питания, если в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены неисправности в его работе при соблюдении потребителем условий, оговоренных в руководстве по эксплуатации. Модуль питания, возвращаемый поставщику для замены или ремонта, должен быть укомплектован настоящим паспортом (подлинником или копией) и заключением о несоответствии. В гарантийный ремонт принимается модуль питания, не имеющий повреждений корпуса, следов краски и других включений, при отсутствии нарушений заводской пломбы.

2.5 Предприятие - изготовитель: ИЧПТУП «МИРТЕК-инжиниринг», Беларусь, 246144, г. Гомель, ул. Фёдоровского, 11А, тел./факс 8-0232-730-777, 8-0232-730-888.

Претензии по устройствам и вопросы гарантийного и послегарантийного ремонта направлять на предприятие - изготовитель или в организацию, в которой был приобретен модуль питания.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1 Модуль питания МИРТ-212 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

3.2 Состав комплекта поставки

Наименование	Обозначение	Заводской номер	Количество
Модуль питания	МИРТ-212		1 шт.
Упаковка			1 комплект

Начальник ОТК _____
личная подпись

расшифровка подписи

М.П. _____
год, месяц, число

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1 Сведения о вводе в эксплуатацию

4.2 Дата ввода в эксплуатацию

4.3 Наименование предприятия _____

4.4 Ответственный за эксплуатацию _____

должность, фамилия, подпись

М.П.